

Fiche technique · borne de recharge

Chapitre 7.22 du Livre 1 : bornes de charge installées ou remplacées à partir du 1er novembre 2022 et leurs circuits dédiés. Les caractéristiques de la borne viennent de sa fiche technique, à joindre au dossier.

Caractéristique	Valeur	RGIE
Borne de recharge		
Fabricant et modèle	Wallbox Pulsar Plus 11 kW, tethered Type 2 (PLP1-x-2-3-9)	
Numéro de série	PLP1-0123456	
Fiche technique	https://support.wallbox.com/wp-content/uploads/ht_kb/2025/06/Wallbox_Datasheet_PulsarPlus_Tethered_EN_b.pdf	7.22.4.1
Puissance	11,04 kW · triphasé · 15,9 A	
Points de connexion	1 · Câble attaché	7.22.3
Date d'exécution	05/10/2026	7.22.1
Raccordée à demeure	Oui	7.22.3
À ciel ouvert	Non	7.22.5.1
Indice de protection	IP54	7.22.5.1
Protégée contre les influences externes du lieu	Oui	7.22.5.1
Protection contre les collisions	Oui	7.22.5.1
Point de connexion près de la place	Oui	7.22.5.3
Hors des lieux BE3	Oui	7.22.5.5
Différentiel 30 mA intégré	Non	7.22.4.1 b
Détection des défauts DC (6 mA) intégrée	Oui	7.22.4.1 b
Protection contre les surintensités intégrée	Non	7.22.4.2
Circuit dédié	Circuit A · TD principal	7.22.3
Protection contre les surintensités	Disjoncteur C20 4P (A)	7.22.4.2
Différentiel	25 A 4P 30 mA type A, pour ce seul circuit	7.22.4.1 b
Câble	XVB 5G2,5 · Dans le mur	

INSTALLATEUR	INSPECTION	CLIENT	CHANTIER	
ElectroSmart — ESCS BV N° TVA : BE0692.916.332 Date : Signature	Organisation Nom Date Signature	Nom Rue Commune Famille Exemple Rue de l'Exemple 12 1300 Wavre Signature	Nom Rue Commune Famille Exemple Rue de l'Exemple 12 1300 Wavre Signature	Tension EAN Révision Feuille 3N400 V 541448820000000000 0 1

Fiche technique · borne de recharge (suite)

Caractéristique	Valeur	RGIE
Borne de recharge		
Réinjection dans l'installation	Non	7.22.5.4
Gestion de charge	Non	
Réseau		
Réseau	3N400 V · TT	
Branchement (A)	—	
Résistance de dispersion	—	4.2.3.2

Vérifications			
Vérification	Résultat	Détail	RGIE
Borne de recharge · position	À corriger	Placer l'appareil sur le plan de position d'un étage existant.	3.1.2.3 a
Canalisations encastrées sans conduit	À vérifier	Câbles encastrés sans conduit indiqué (A) : noyés sans conduit dans les murs des locaux, tracés horizontaux ou verticaux seulement, horizontaux entre 25 et 35 cm du plancher ou du plafond (ou au-dessus de la face inférieure du linteau des fenêtres, à 25 cm au moins sous le plafond), verticaux au plus près d'un angle ou entre 10 et 20 cm des chambranles, sinon à la verticale d'un appareil visible, sous un enduit d'au moins 0,4 cm ; dans le béton ou le ciment, sous 3 cm au moins.	5.2.9.10
A · tableau	Vérifié	Le circuit doit référencer un tableau existant.	Cohérence du modèle
A · protection	Vérifié	Une protection du même tableau doit être définie.	Cohérence du modèle
A · canalisation	Vérifié	Canalisation XVB, 5 × 2,5 mm², pose « Dans le mur ».	3.1.2.2 a
A · appareils	Vérifié	Le circuit ne doit pas référencer un appareil absent.	Cohérence du modèle
Borne de recharge · affectation	Vérifié	Appareil affecté à un circuit.	3.1.2.2 a
Différentiel · hiérarchie	Vérifié	Vérifier les protections parentes et l'absence de boucle.	Cohérence du modèle
A · hiérarchie	Vérifié	Vérifier les protections parentes et l'absence de boucle.	Cohérence du modèle
· courant maximal	Vérifié	Courant limité à 20 A par la somme des calibres en aval : il ne dépasse pas son intensité nominale de 25 A.	4.4.1.1

INSTALLATEUR	INSPECTION	CLIENT	CHANTIER	
ElectroSmart — ESCS BV N° TVA : BE0692.916.332 Date : Signature	Organisation Nom Date Signature	Nom Rue Commune Signature Famille Exemple Rue de l'Exemple 12 1300 Wavre	Nom Rue Commune Signature Famille Exemple Rue de l'Exemple 12 1300 Wavre	Tension EAN Révision Feuille 3N400 V 541448820000000000 0 2

Fiche technique · borne de recharge (suite)

Vérification	Résultat	Détail	RGIE
A · section et protection	Vérifié	2,5 mm² protégés par un disjoncteur de 20 A (20 A au plus).	4.4.1.4, tableau 4.11
A · défaut à composante continue	Vérifié	La borne détecte les défauts à composante continue et se met alors hors service : le différentiel de type A du tableau convient (joindre la fiche technique de la borne).	7.22.4.1 b
Borne de recharge · installation de la borne	Vérifié	Raccordement à demeure, protection contre les influences externes du lieu et les collisions, point de connexion et lieu conformes d'après les réponses de la page.	7.22.3 ; 7.22.5.1 ; 7.22.5.3 ; 7.22.5.4 ; 7.22.5.5

« Non précisé » : à compléter dans le studio ou à vérifier sur place. Ce dossier ne constitue pas un rapport de contrôle de l'installation.


INSTALLATEUR	INSPECTION	CLIENT	CHANTIER	
ElectroSmart — ESCS BV N° TVA : BE0692.916.332 Date : Signature	Organisation Nom Date Signature	Nom Rue Commune Signature	Nom Rue Commune Signature	Tension EAN Révision Feuille
				3N400 V 541448820000000000 0 3

Plan de position · Rez-de-chaussée

1 m = 17,2 mm sur cette feuille · imprimer à 100 %

INSTALLATEUR	INSPECTION	CLIENT	CHANTIER	
ElectroSmart — ESCS BV N° TVA : BE0692.916.332 Date : Signature	Organisation Nom Date Signature	Nom Rue Commune Famille Exemple Rue de l'Exemple 12 1300 Wavre Signature	Nom Rue Commune Famille Exemple Rue de l'Exemple 12 1300 Wavre Signature	Tension EAN Révision Feuille 3N400 V 541448820000000000 0 4

TD principal

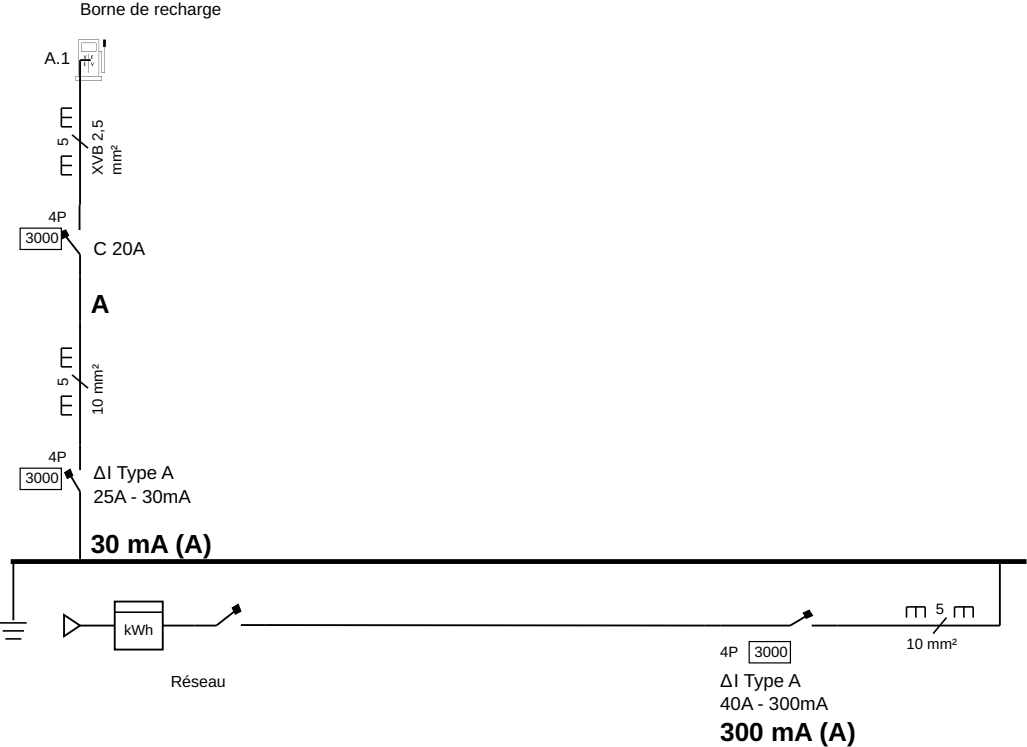

INSTALLATEUR	INSPECTION	CLIENT	CHANTIER	
ElectroSmart — ESCS BV N° TVA : BE0692.916.332 Date : Signature	Organisation Nom Date Signature	Nom Rue Commune Famille Exemple Rue de l'Exemple 12 1300 Wavre Signature	Nom Rue Commune Famille Exemple Rue de l'Exemple 12 1300 Wavre Signature	Tension EAN Révision Feuille 3N400 V 541448820000000000 0 5

Liste des circuits · TD principal

Circuit	Description
A	Borne de recharge

INSTALLATEUR	INSPECTION	CLIENT	CHANTIER	
ElectroSmart — ESCS BV N° TVA : BE0692.916.332 Date : Signature	Organisation Nom Date Signature	Nom Rue Commune Signature	Nom Rue Commune Signature	Tension EAN Révision Feuille
		Famille Exemple Rue de l'Exemple 12 1300 Wavre	Famille Exemple Rue de l'Exemple 12 1300 Wavre	3N400 V 541448820000000000 0 6

Légende des symboles utilisés



Borne de recharge

Symboles électriques utilisés dans ce dossier.

INSTALLATEUR	INSPECTION	CLIENT	CHANTIER	
ElectroSmart — ESCS BV N° TVA : BE0692.916.332 Date : Signature	Organisation Nom Date Signature	Nom Rue Commune Signature	Nom Rue Commune Signature	Tension EAN Révision Feuille
		Famille Exemple Rue de l'Exemple 12 1300 Wavre	Famille Exemple Rue de l'Exemple 12 1300 Wavre	3N400 V 541448820000000000 0 7